


СЕРТИФИКАЦИЯ CE


ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ 30 оС – 90оС погрешность 3оС
КАЛИБРОВКА РЕГУЛИРОВКИ В НОРМАЛИЗОВАННОЙ ЕМКОСТИ ПРИ 89°С +/- 3 оС
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4оС +/- 2 оС
КАЛИБРОВКА В ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ НОРМАЛИЗОВАННОЙ ЕМКОСТИ ПРИ 89°С +/- 3 оС
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА 6,3 мм С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ ЗАЖИМАМИ
T80
ИЗОЛЯЦИЯ IP40

APPROVALS 

TEMPERATURE RANGE FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 30°C–90°C±3°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 89°C±3°C
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR SAFETY MANUAL RESET THERMOSTAT: 97°C±3°C
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
T80
INTERNATIONAL PROTECTION : IP40

Цвет корпуса оранжевый
Цвет ручки черный
Цвет заглушки черный

BOX : ORANGE
KNOB : BLACK
CAP : BLACK

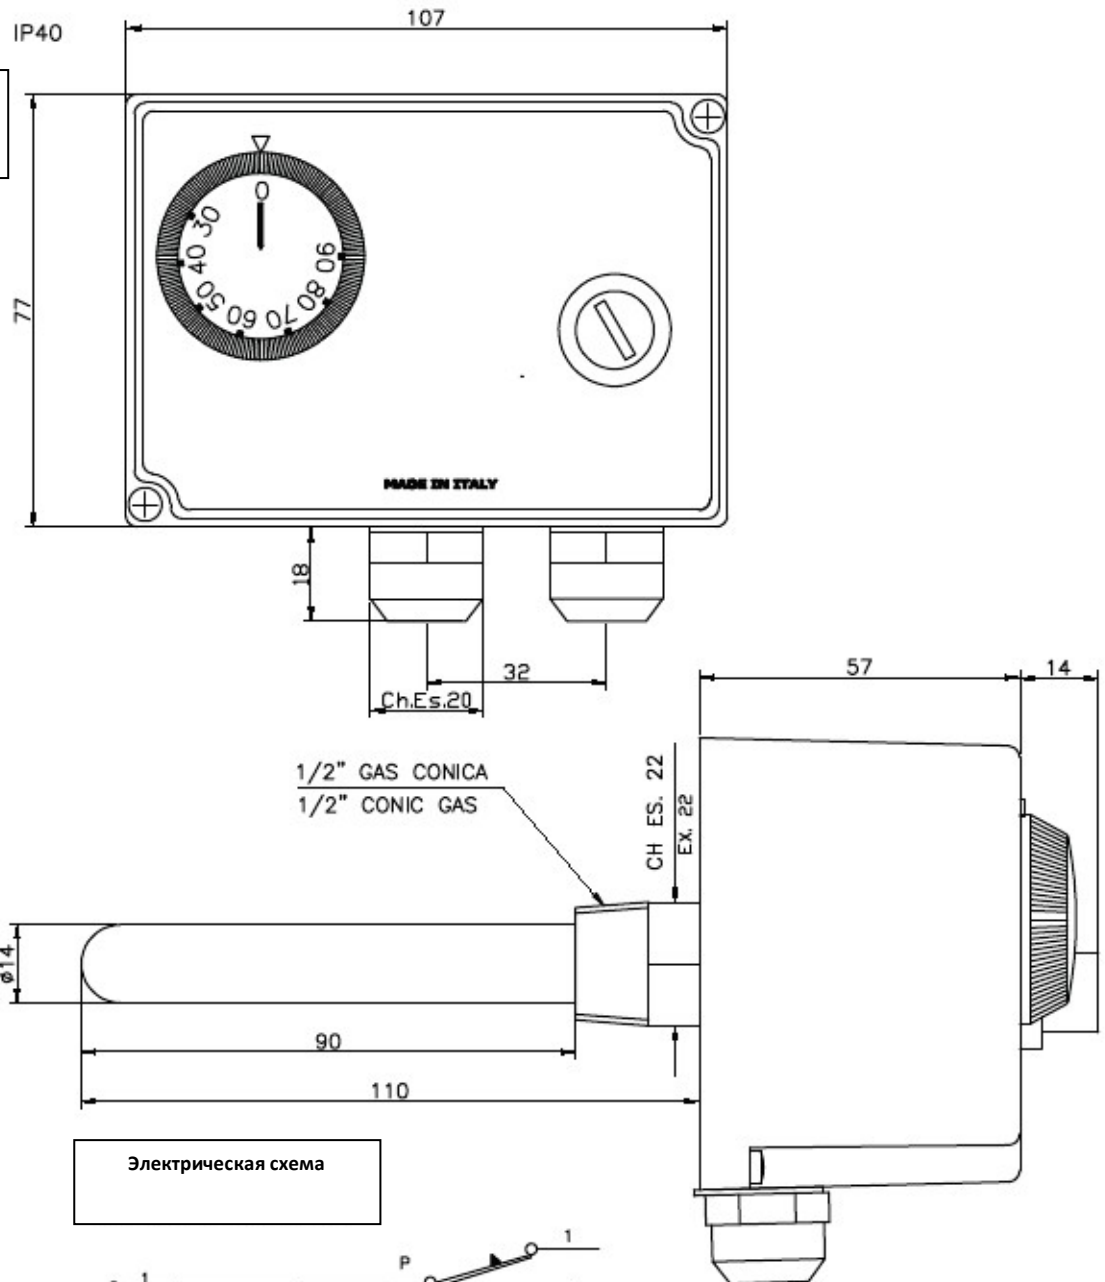

Электрическая схема

