


СЕРТИФІКАЦІЯ CE


ШКАЛА РЕГУЛЮВАННЯ 30 оС – 90оС похибка 3оС
КАЛІБРУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ У НОРМАЛІЗОВАННІЙ ЄМКОСТІ ПРИ 89°С +/- 3 оС
ДИФЕРЕНЦІАЛ 4оС +/- 2 оС
КАЛІБРУВАННЯ В ТЕРМОСТАТ БЕЗПЕКИ НОРМАЛІЗОВАНОЇ ЄМКОСТІ ПРИ 89°С +/- 3 оС
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРОТУ 6,3 мм З ЗАТИСКАЧАМИ, ЩО ЗАГВИНЧУЮТЬСЯ
T80
ІЗОЛЯЦІЯ IP40

APPROVALS 

TEMPERATURE RANGE FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 30°C–90°C±3°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 89°C±3°C
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR SAFETY MANUAL RESET THERMOSTAT: 97°C±3°C
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
T80
INTERNATIONAL PROTECTION : IP40

Колір корпусу помаранчевий
Колір ручки чорний
Колір заглушки чорний

BOX : ORANGE
KNOB : BLACK
CAP : BLACK

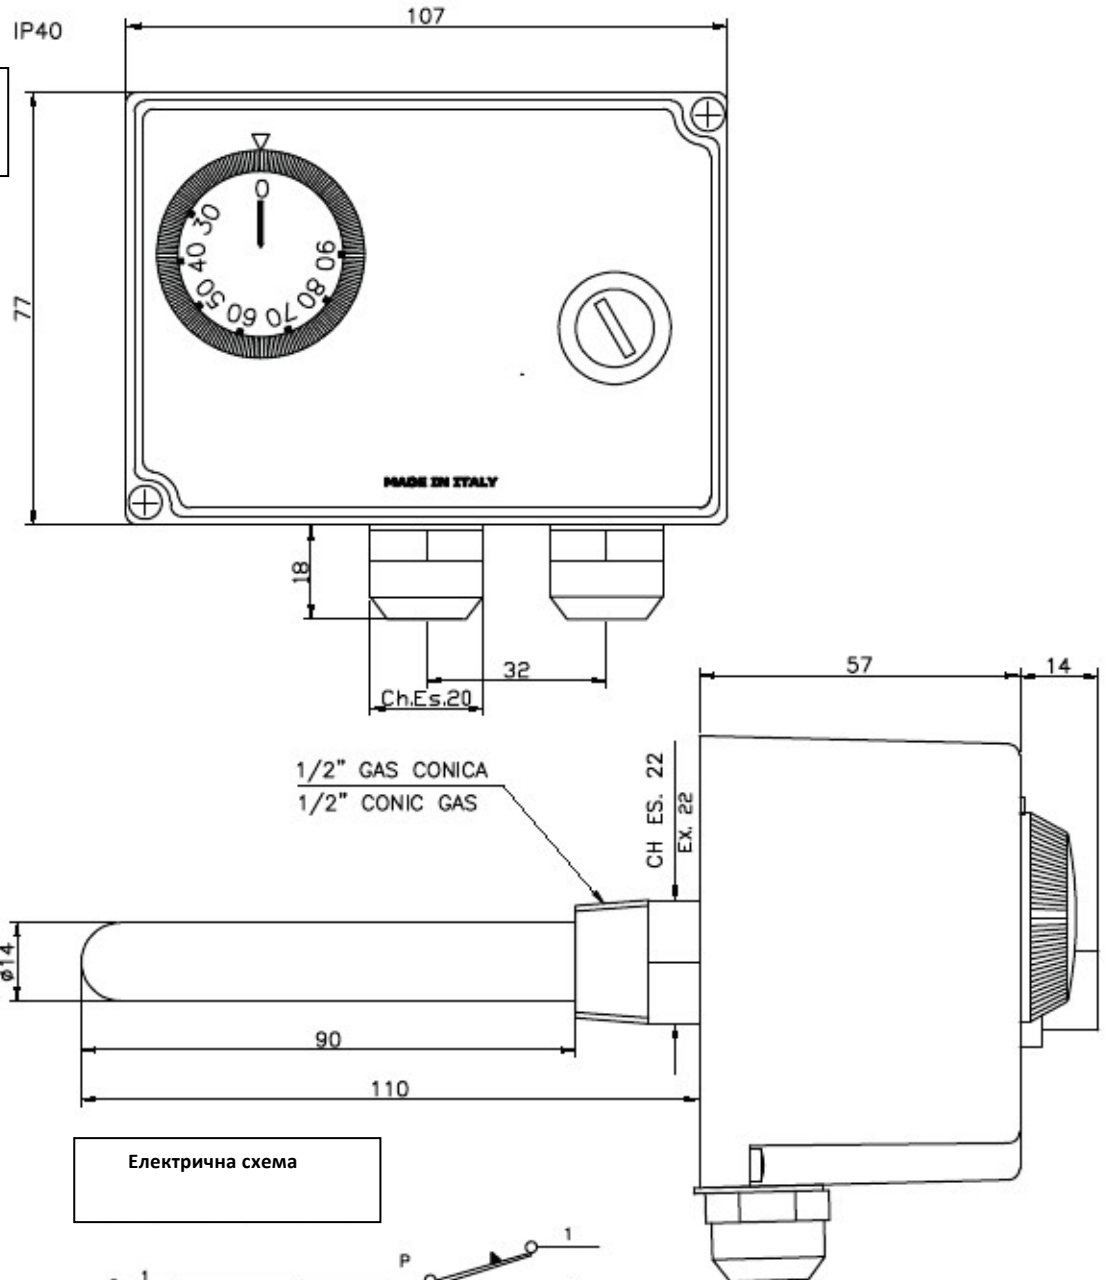

Електрична схема

