



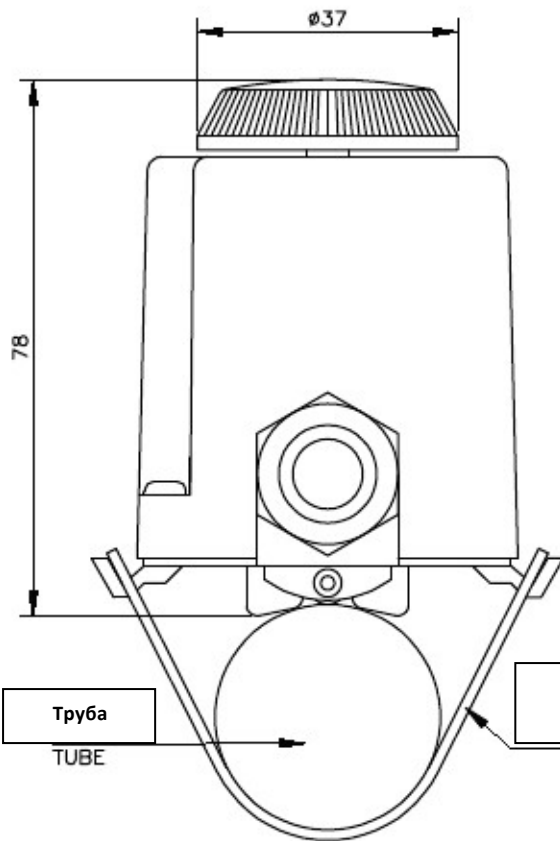

Электрична схема



СЕРТИФІКАЦІЯ CE
ШКАЛА РЕГУЛЮВАННЯ 30 оС – 90оС погр. 3оС
КАЛІБРУВАННЯ В НОРМАЛІЗОВАНІЙ ЄМКОСТІ ПРИ 76 оС +/- 3 оС
ДИФЕРЕНЦІАЛ 4оС +/- 2 оС
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРОТУ 6,3х0,8мм
T80
У КОМПЛЕКТІ З ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ
ІЗОЛЯЦІЯ

APPROVALS



TEMPERATURE RANGE : 30°C–90°C±3°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH : 76°C±3°C
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
TABS TYPE 1/4"
T80
SUPPLIED WITH FIXING SPRING
INSULATION ☐

Колір корпусу помаранчевий
Колір ручки чорний

COLOURS : BOX : ORANGE
KNOB : BLACK

